

So prüft der VDE unsere Rettungszeichenleuchten

Kriechstrom-Prüfung

Kurzbeschreibung der Prüfeinrichtung

Prüfeinrichtung zur Bestimmung der

- Vergleichszahl der Kriechwegbildung
- Prüfzahl der Kriechwegbildung

an festen Isolierstoffen unter der Verwendung von Wechselspannung

CTI
PTI

Normen


DIN EN 60112 (VDE 0303-11)

IEC 60112

Technische Daten der Prüfeinrichtung

Hersteller: PTL

Prüfspannung: AC 100 V AC 600 V

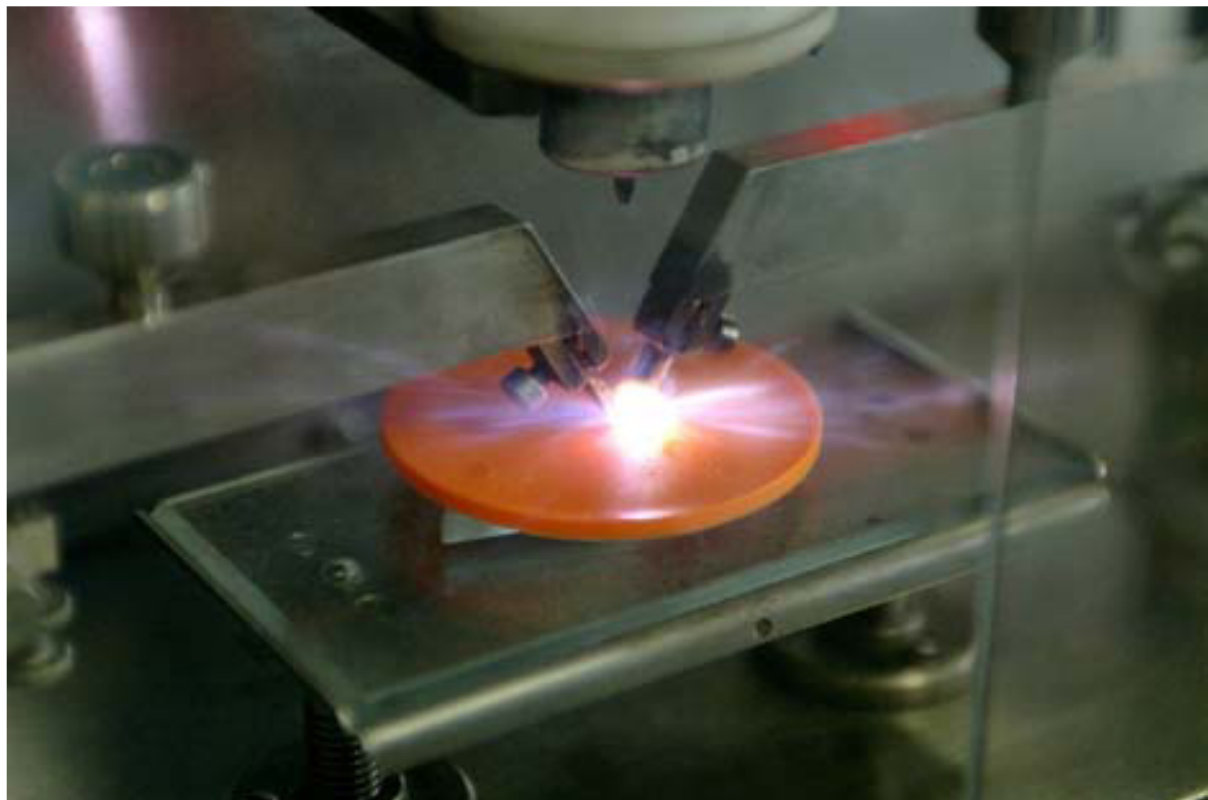

Mit freundlicher Genehmigung des
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts
Merianstraße 28
63069 Offenbach